


Aansluiting THST 5 op VTR 1xx-serie.

VTR 1xx.x0- klemmenblok:

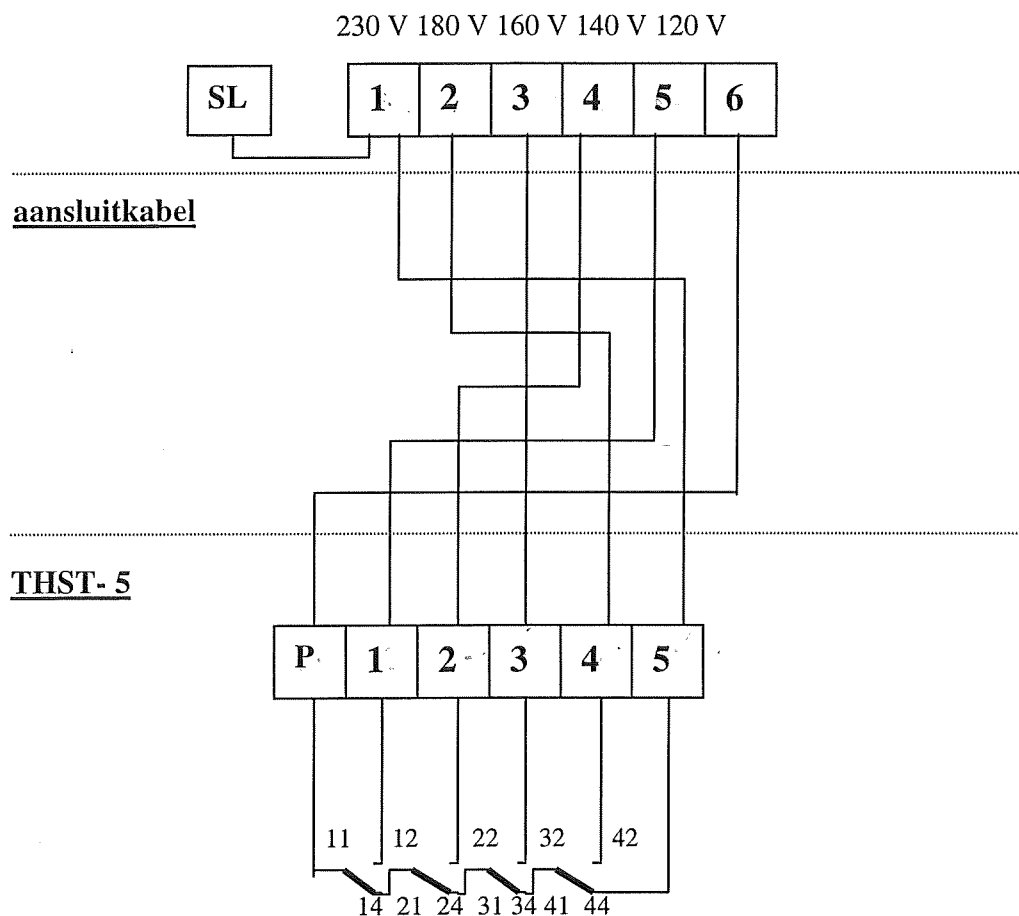

In koude toestand draait de ventilator dus in de laagste stand.

De getekende stand is die stand waarbij de omgevingstemperatuur hoger is dan de hoogst ingestelde waarde.



BELPA B.V.
HARDERWIJK